



RZUT PARTERU

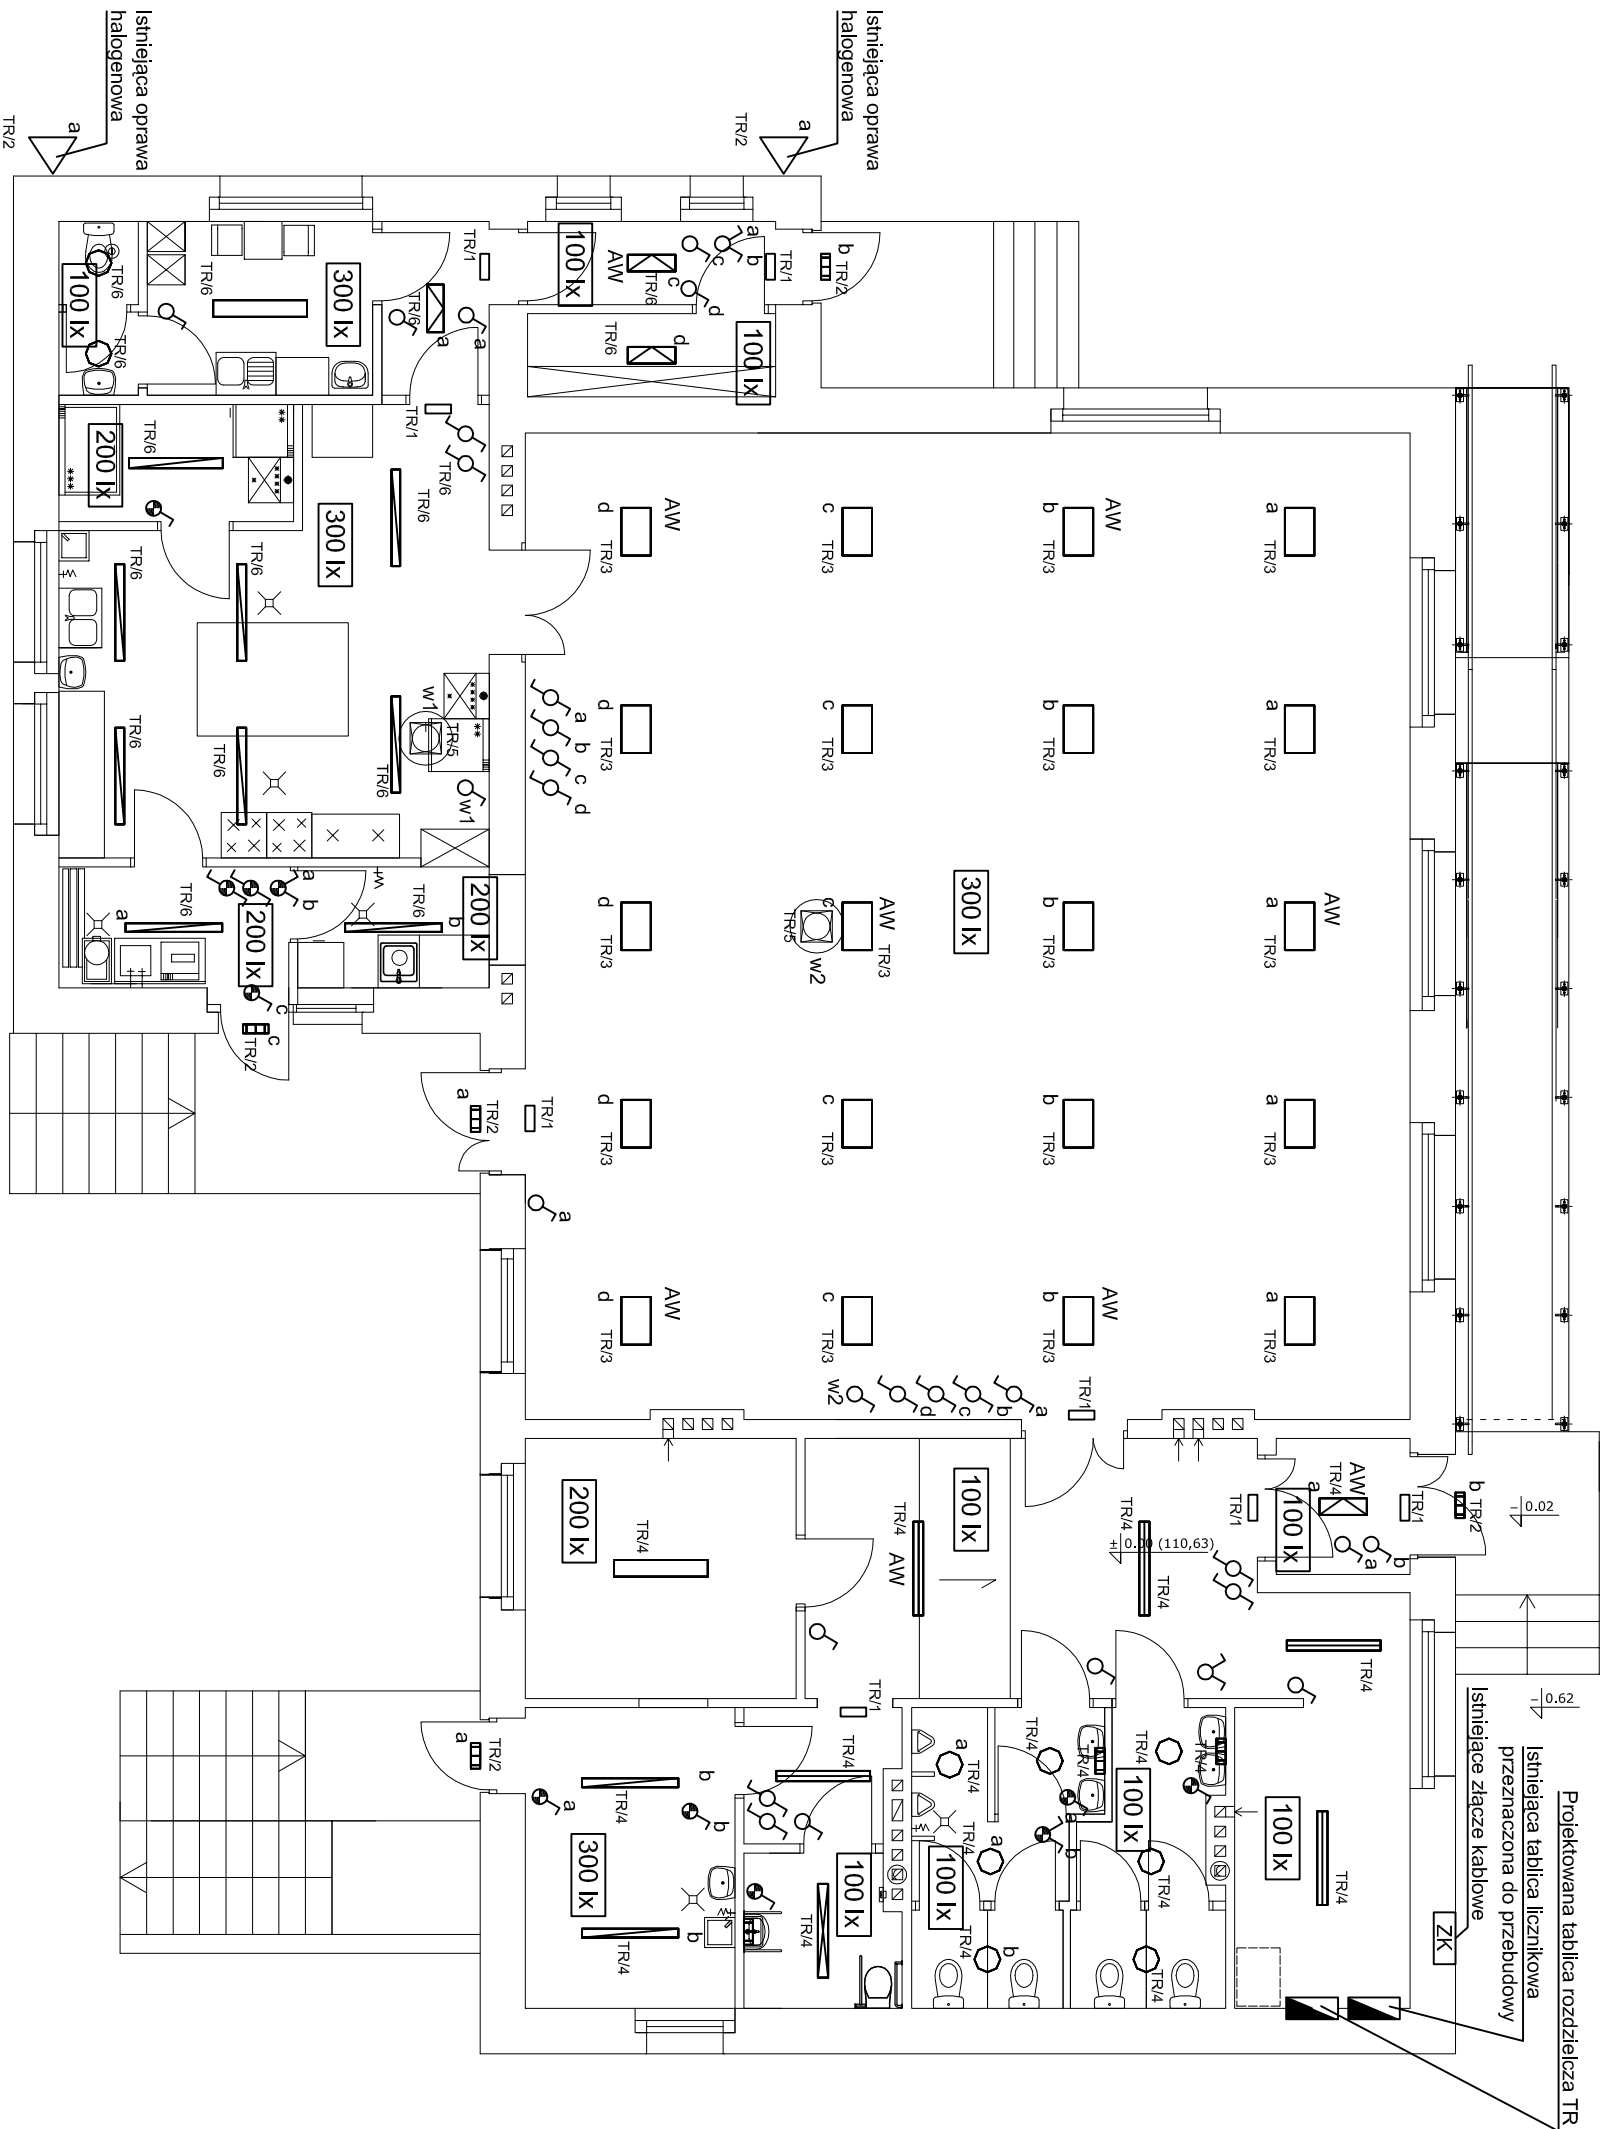

RZUT PIWNICY




Instalację wykonać w układzie TN-S jako podtylnkową oraz w rurkach instalacyjnych p/ł przewodami typu: YDYpżo 3x1,5 mm2 dla oświetlenia oraz YDYpżo 3x2,5 mm2 dla gniazd wtykowych

Ochrona od porażeń:

- przed dotykem bezpośrednim - izolacja robocza
- przed dotykem pośrednim - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Wysokość montowania oświetlenia:

- Łączniki - 1,4 m
 - Gniazda - 0,3 m, w sanitariatach 1,4 m
- Dokładną lokalizację oświetlenia ustalić podczas realizacji

<div><div></div><div><div><div><div>Kompleksowa Obsługa Budownictwa</div><div>ul. Książkowa 12, Kąkolowa,</div><div>64-113 Osieczna</div></div><div><div>tel/fax: (0-65)528 76 99</div><div>e-mail: kajoeh_czaslaw@poczta.onet.pl</div></div></div></div></div>				
Branża	ELEKTRYCZNA	Stadnum	PROJEKT BUDOWLANY	
Investor	GMINA KROBIA			
Adres inwestora	ul. Rynek 1, 63-840 Krobia			
Nazwa inwestycji	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciołkowo			
Adres inwestycji	Ciołkowo działka nr 39/14			
Projektant	Zenon Pindara	upr. proj. nr 898/86/Lo		
Opracował	Piotr Dudziak	Podpis/pieczątka		
Tytuł rysunku	Instalacja oświetlenia			
Numer rysunku: E1		Skala: 1:100		Data: LUTY 2010